




Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General pentru Situații de Urgență



REGULI DE AMPLASARE A SURSELOR EXTERIOARE DE ALIMENTARE CU APĂ

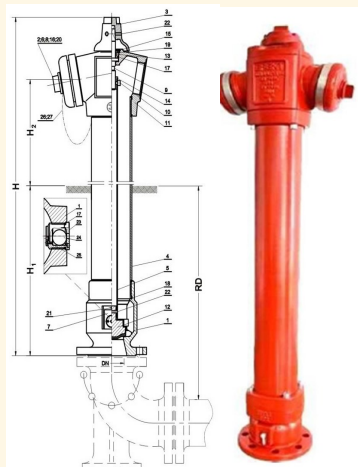


Hidranții supraterani:

- se amplasează la distanța de cel mult 2,5 metri față de carosabil, dar nu mai aproape de 5 metri de clădiri (pct. 8.16 din CHиП 2.04.02-84, NCM E.03.02-2014);
- distanța dintre hidranții supraterani trebuie să fie de 150 - 200 m;
- cel mai mic debit recomandat - în mediul rural 10 l/s și în mediul urban 15 l/s (pct. 8.16 și pct. 9.30 din CHиП 2.04.02-84);
- diametrul recomandat în dependență de dotările tehnice ale IGSU este de 80 mm (pct. 4.3, NCM E 03.02.2014).

Hidranții subterani:

- se instalează la o distanță de 5 m față de clădiri (NCM E.03.02-2014, pct. 8.16 din CHиП 2.04.02-84);
- distanța dintre hidranții subterani trebuie să fie de 150-200 m (pct. 9.30 din CHиП 2.04.02-84);
- diametrele (Dn) 80mm, 100mm și 125mm executați conform standardului SR EN 14339:2006.


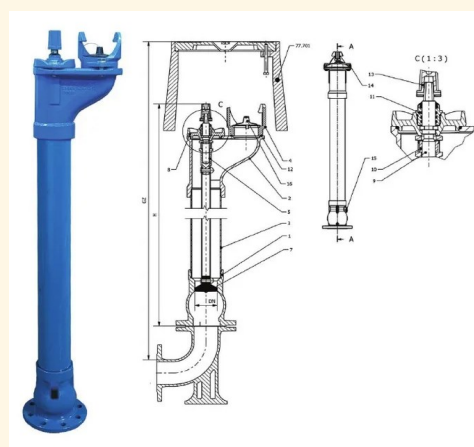


Rezervoare de incendiu:

- de prevăzut rezervoare de incendii cu un volumul necesar pentru stingerea incendiilor calculat pentru trei ore (pct. 2.24 din CHиП 2.04.02-84);
- dotate cu cămin de vizitare de tip uscat pentru captarea apei;
- turnurile de apă trebuie să fie dotate cu racord de tip Storz cu Dn 80mm.

Bazine acvatice:

- în preajma bazinelor se amenajează căi de acces cu platforme (dane) cu îmbrăcăminte dură, având dimensiunile de minimum 12x12 m pentru autospecialele de intervenție și captarea apei în orice anotimp a anului (pct. 108 din RG AÎ RM aprobat prin HG nr. 847/2022).

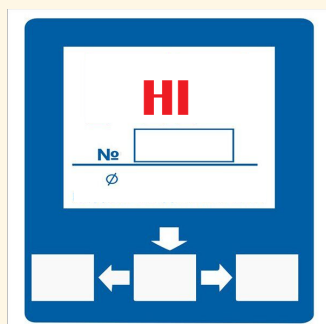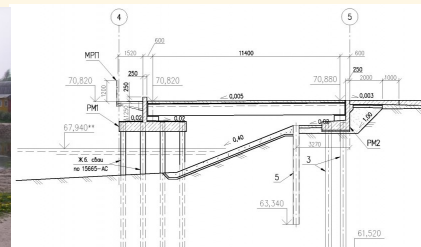

Indicatori de hidranți:

- în locurile amplasării hidranților exteriori de incendiu și rezervoarelor de apă, precum și în direcția de mișcare spre acestea se instalează indicatoare volumice cu corp de iluminat sau placi cu acoperiri reflectorizante (pct. 104 din RG AÎ RM aprobat prin HG nr. 847/2022).